

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STAV
- PROJEKTOVANÝ STAV

ROZVÁDĚČ +DT103 – 1.POLE  
TYP : STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ RITAL  
ROZMĚRY : 800x2000x500mm, PODSTAVEC 100mm  
KRYTÍ : IP55  
PŘÍVOD : ZDOLA  
VÝVODY : ZDOLA

UPŘESNĚNÍ  
VEŠKERÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD STANDARDNÍHO ŘEŠENÍ, KTERÉ LZE ADEKVÁTNĚ NAHRADIT PO ODSOUHLASENÍ PROVOZNÍMI SLOŽKAMI INVESTORA. VEŠKERÉ VÍCENÁKLADY SPOJENÉ S TOUTO ZMĚNOU NESE ZHŮTOVITEL STAVBY VČETNĚ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEPRACOVAT.


SOUSTAVA: 3PEN~50Hz,230/400V,TN–C–S  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41ed.2:  
– 411 : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41ed.2:  
– 415.2 : DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

NAHRAZUJE VÝKRES ARCH.ČÍSLO 044/09/DPS–F3E/239–03–007 LIST Č.1

Released

REV.	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
INVESTOR / OBJEDNATEL : SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REP.			
HIP :		Chytka Vlastimil	
VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :	SCHVÁLIL :
Sohlich Lubomír		Ing. Borovička Jiří	Ing. Šimanský Jan
8.9.2015		9.9.2015	9.9.2015
AKCE :		Heřmanův Městec TZH strojovny NATO	
ČÁST :		D2. Dokumentace techn. a technol. zařízení	
SO/PS :		PS239. Úprava strojovny NATO	
PROF. DÍL :		02. Technologický silnoproud	
PŘÍLOHA :		Rozvaděč DT103-1.pole uprava	
Č. PARÉ :		ARCH. ČÍSLO :	
		15039-DPS-D2-PS239-02-03-003	
		ZAKÁZK. ČÍSLO : 15039	
		DATUM : 7 / 2015	
		STUPEŇ : DPS	
		FORMÁT : 2A4	
		MĚŘÍTKO : -	
		MÍSTO : H. Městec	






**ZAVÍRÁ**

MÍSTNÍ  
SIGNALIZACE  
ZAVŘENO OTEVŘENO





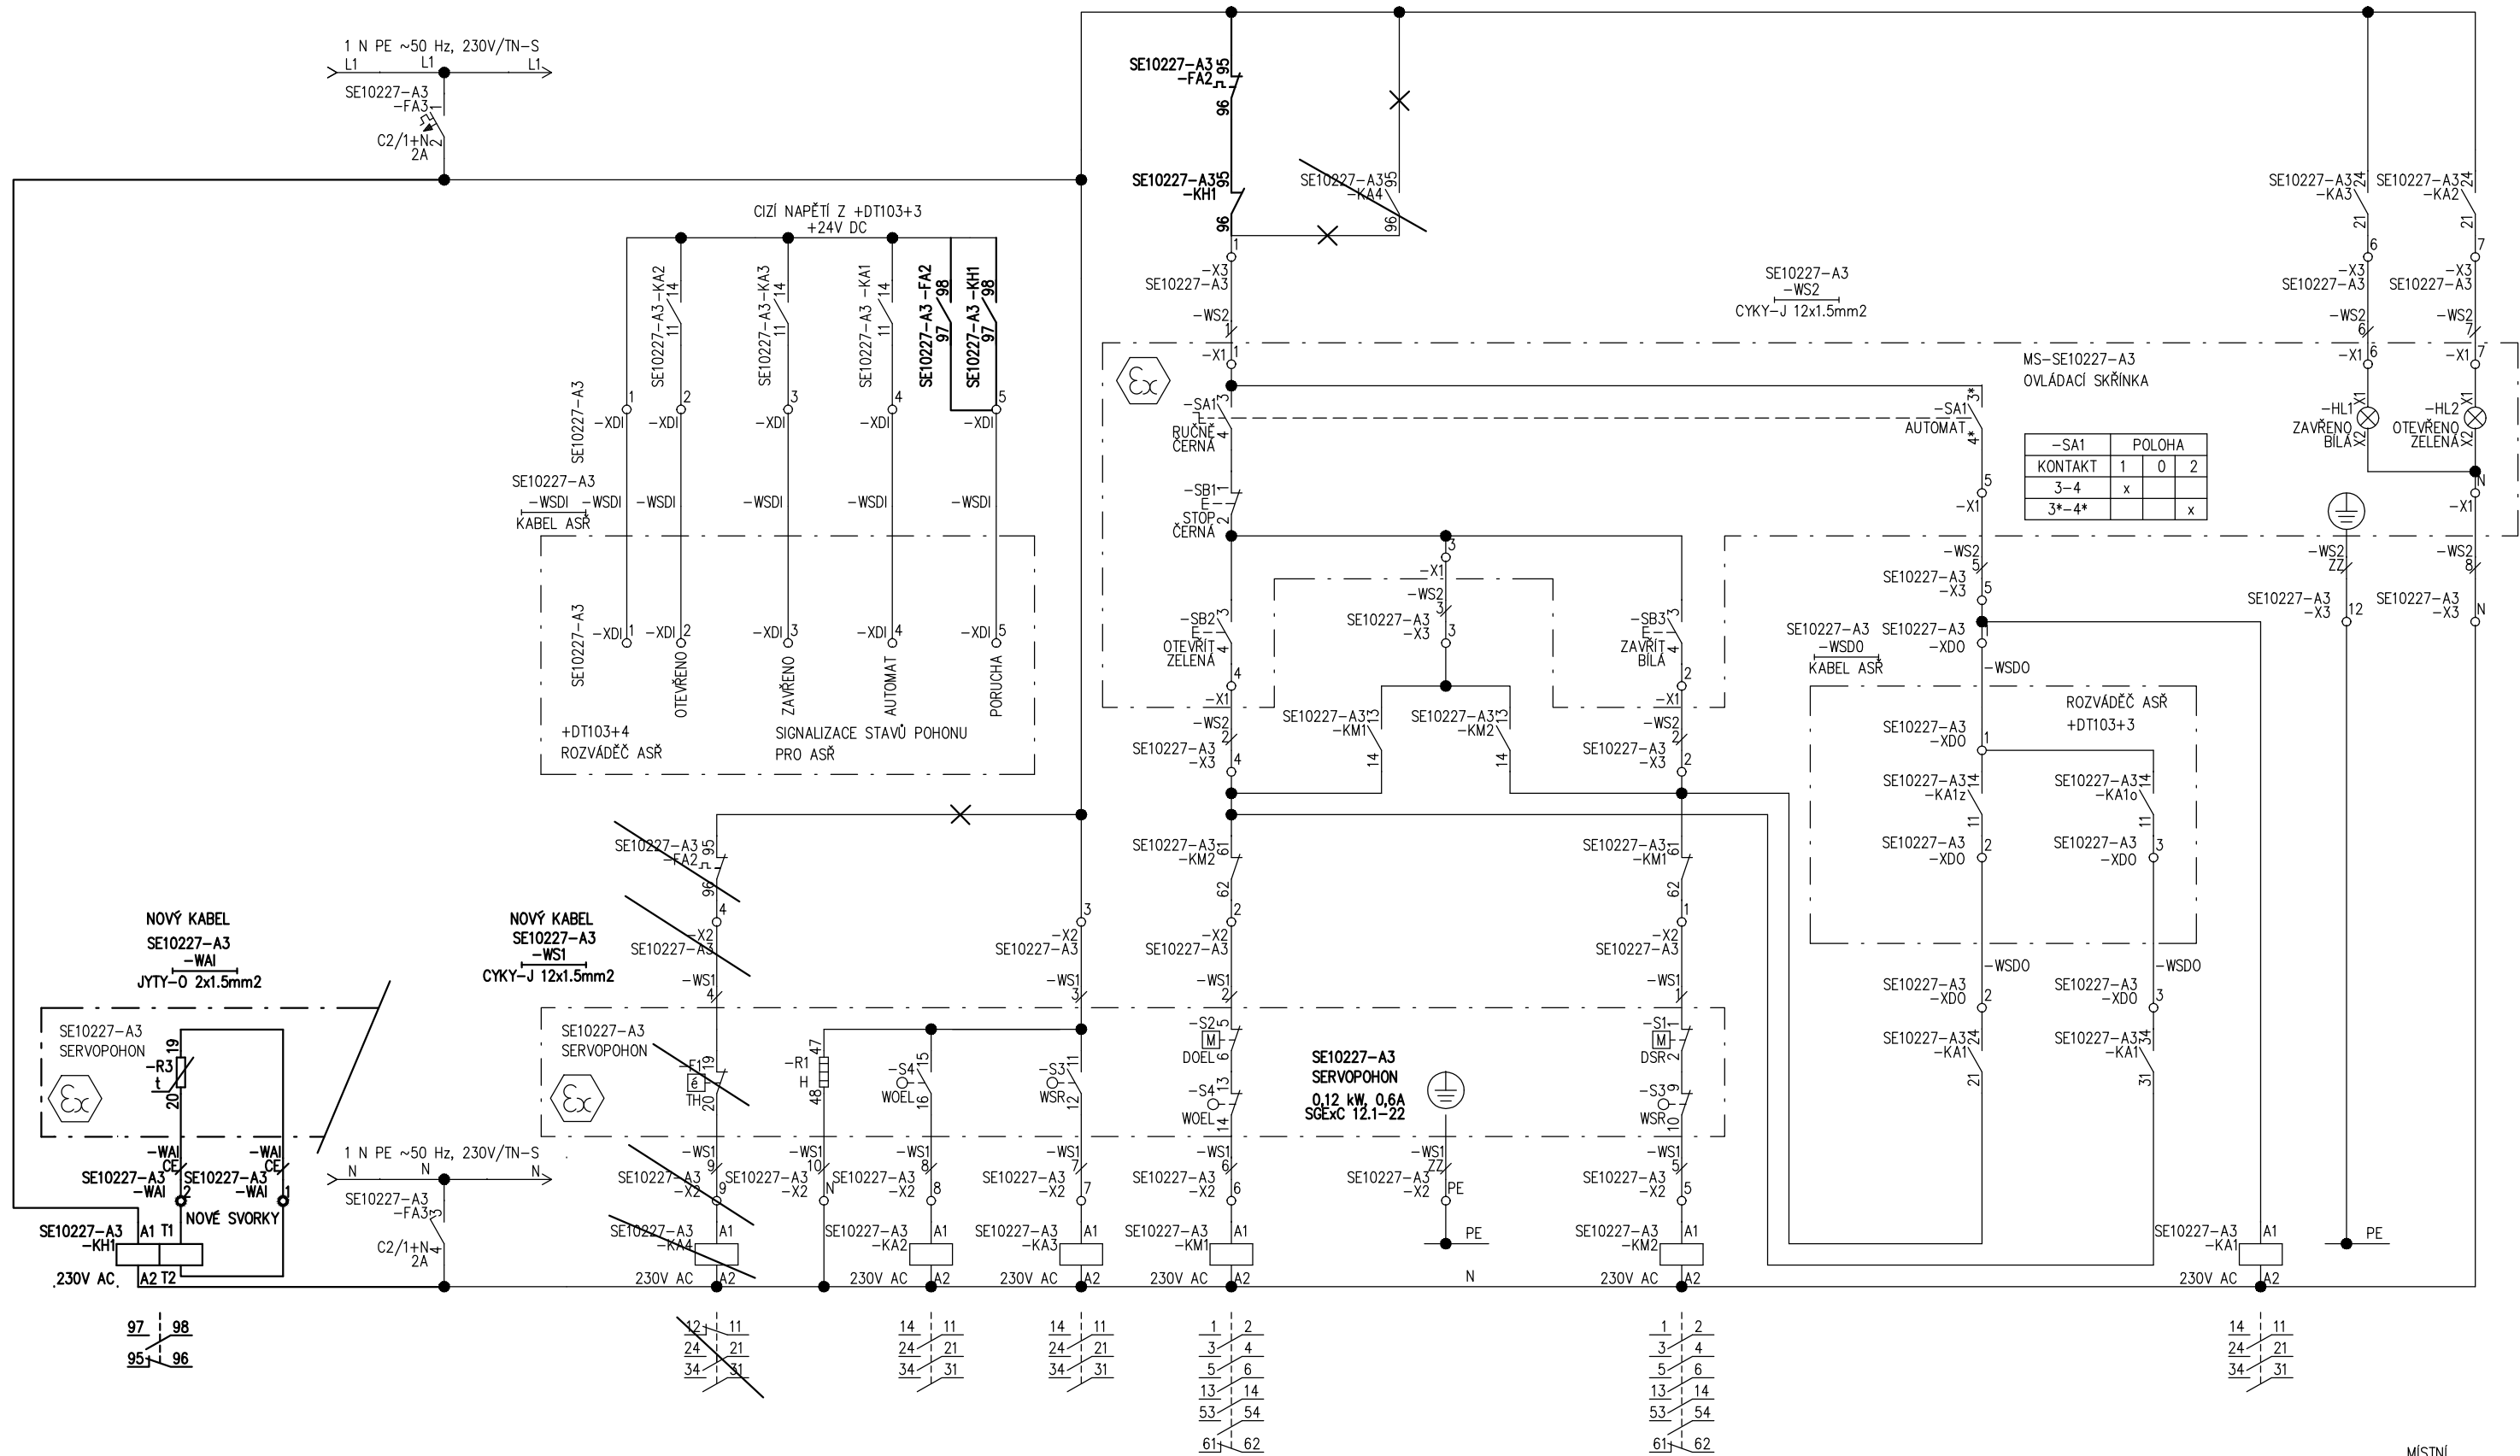


-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3-4	x		
3*-4*			x

PŮVODNÍ OZNAČENÍ SERVOPOHONU SE10227-A3 ZŮSTÁVÁ  
PŮVODNÍ TYP NAPÁJENÉHO SERVOPOHONU- SGExC 05.1-22 0.03 kW In= 0.3 A  
NAHRAZUJE VÝKRES ARCH.ČÍSLO 044/09/DPS-F3E/239-03-007 LIST Č.5

READY VYTÁPĚNÍ OTEVŘENO ZAVŘENO OTEVÍRÁ ZAVÍRÁ

SIG. PŘEPNUTÍ DO AUTOMATU ZAVŘENO OTEVŘENO

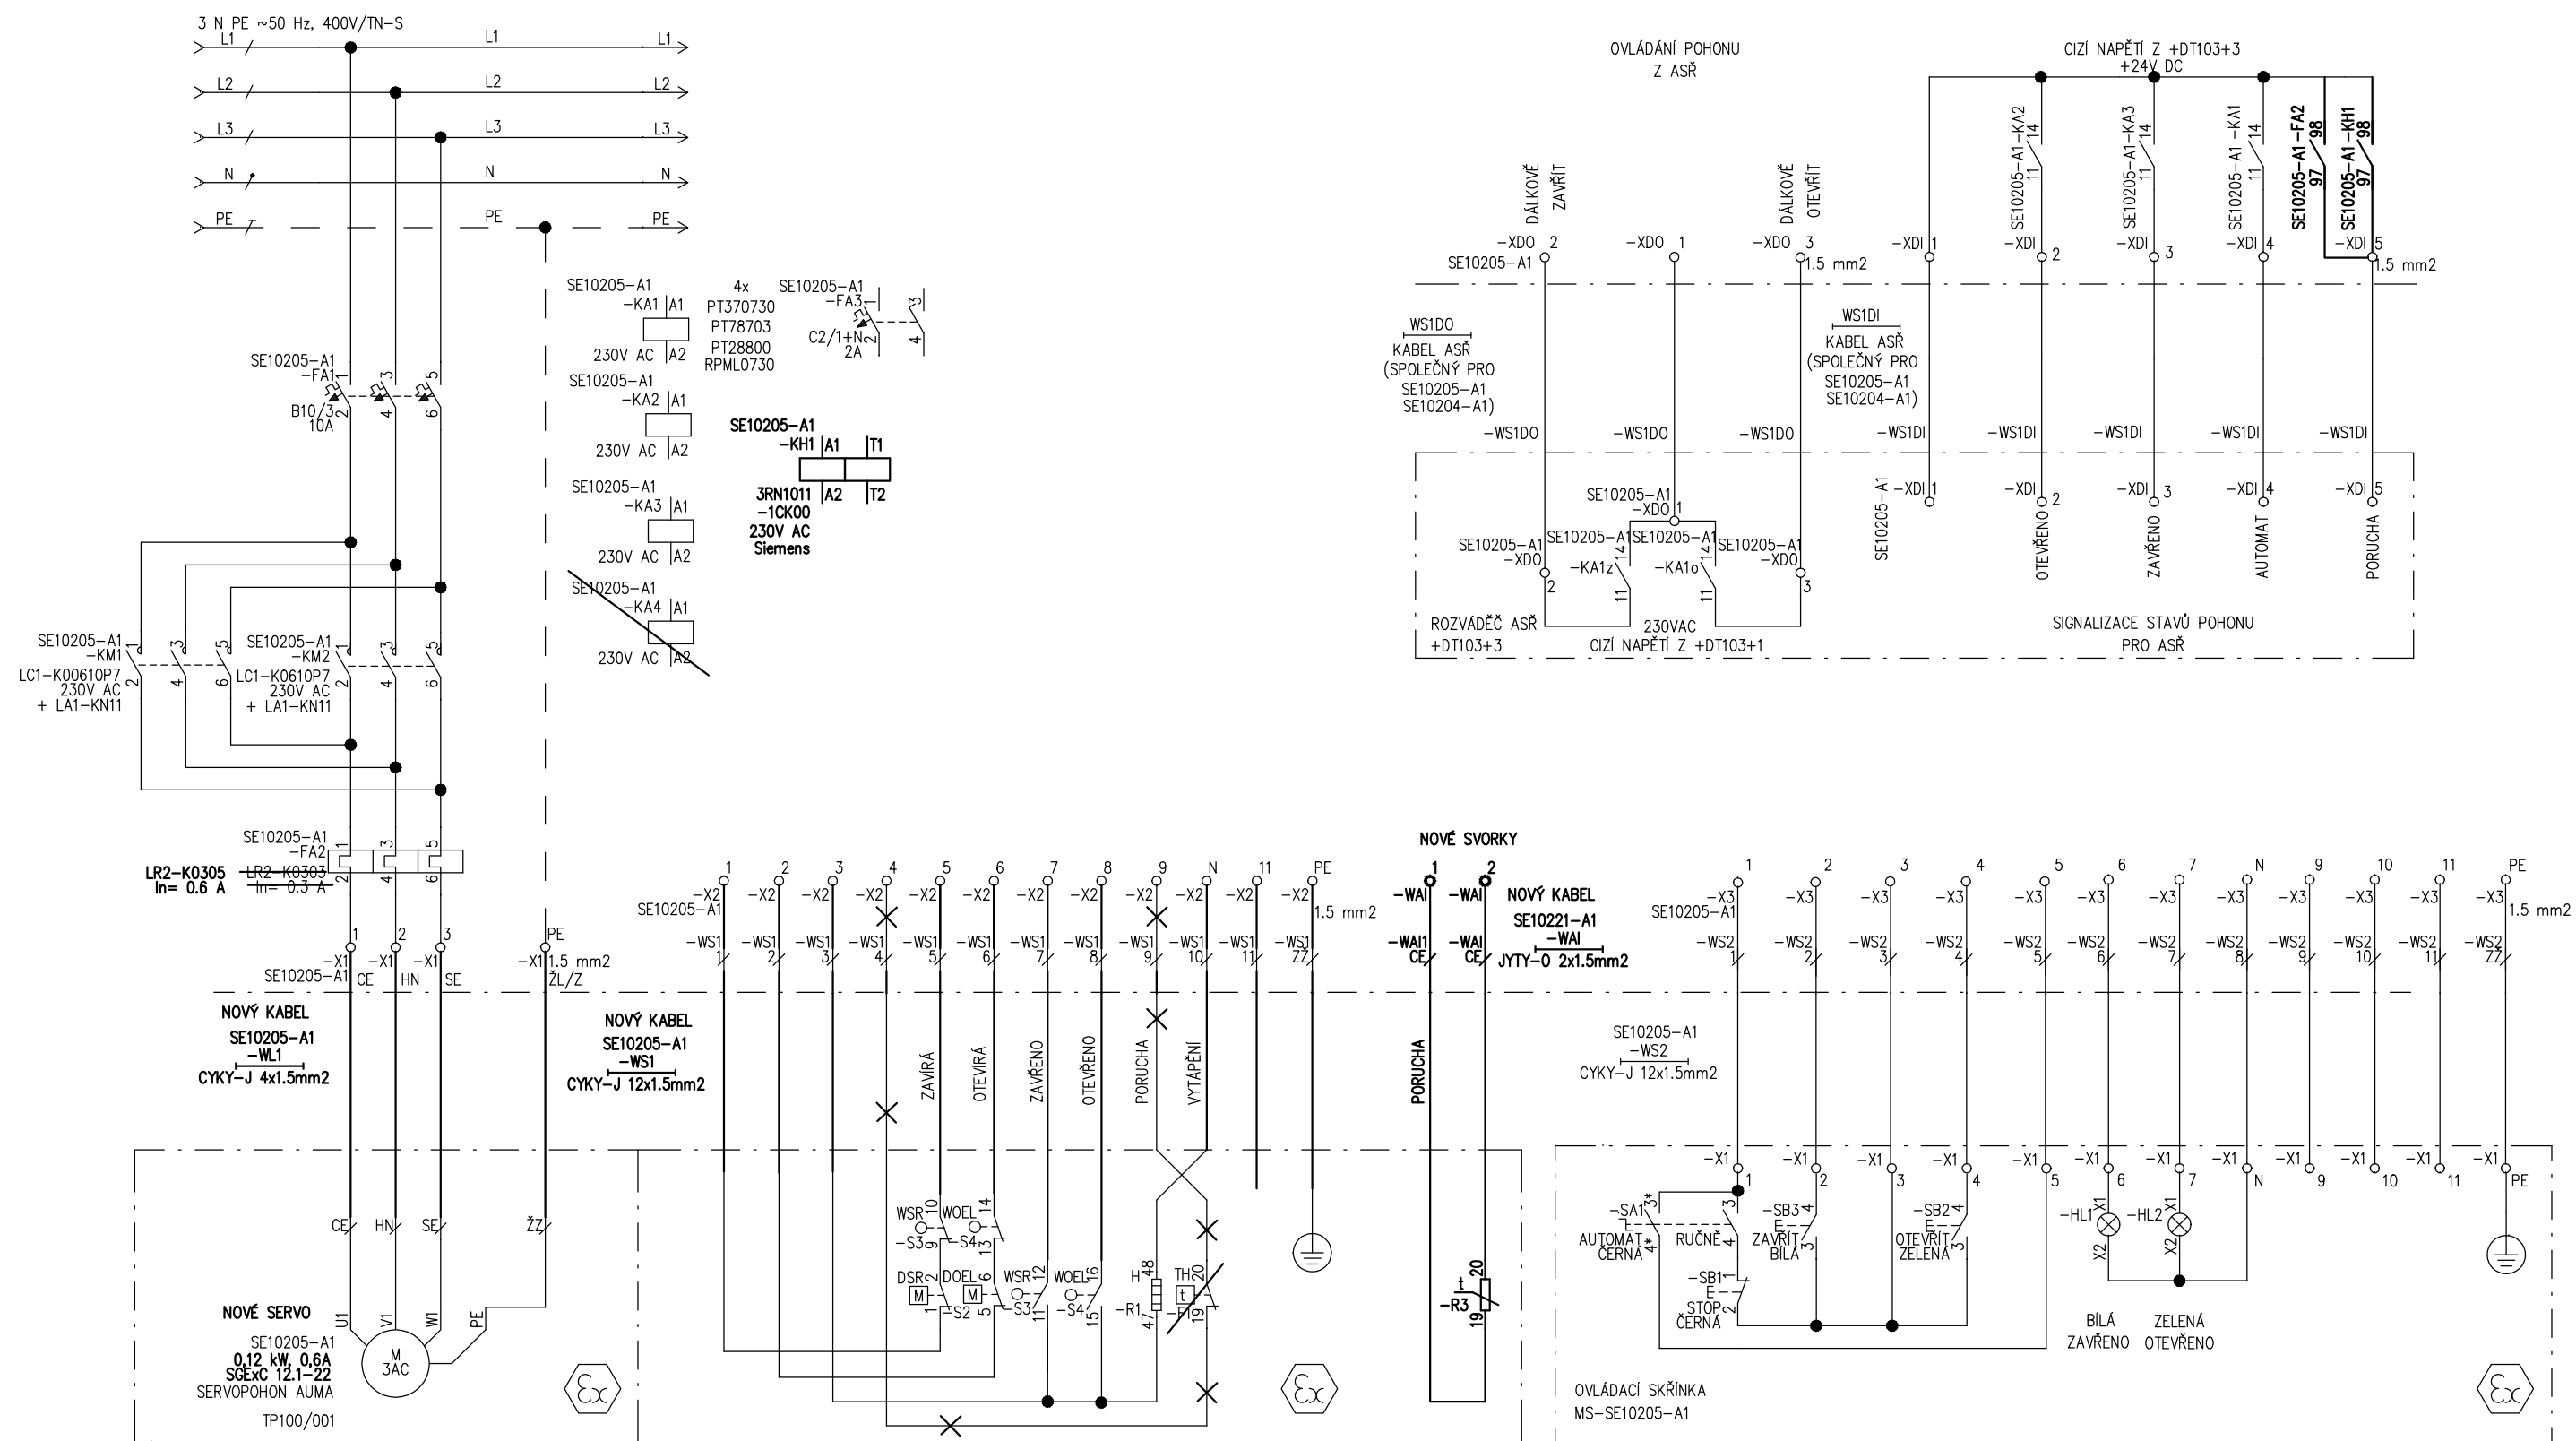

PŮVODNÍ OZNAČENÍ SERVOPOHONU SE10201-A1 (YV102.73)  
PŮVODNÍ TYP NAPÁJENÉHO SERVOPOHONU- SGExC 10.1-22 0.12 kW In= 0.47 A

ZMĚNY:

VÝKRES:

ROZVÁDĚČ +DT103 - 1.POLE

ČÁST:

SERVOPOHON SE10205-A1

ARCH. ČÍSLO:

15039-DPS-D2-PS239-02-03-003

LIST:


6









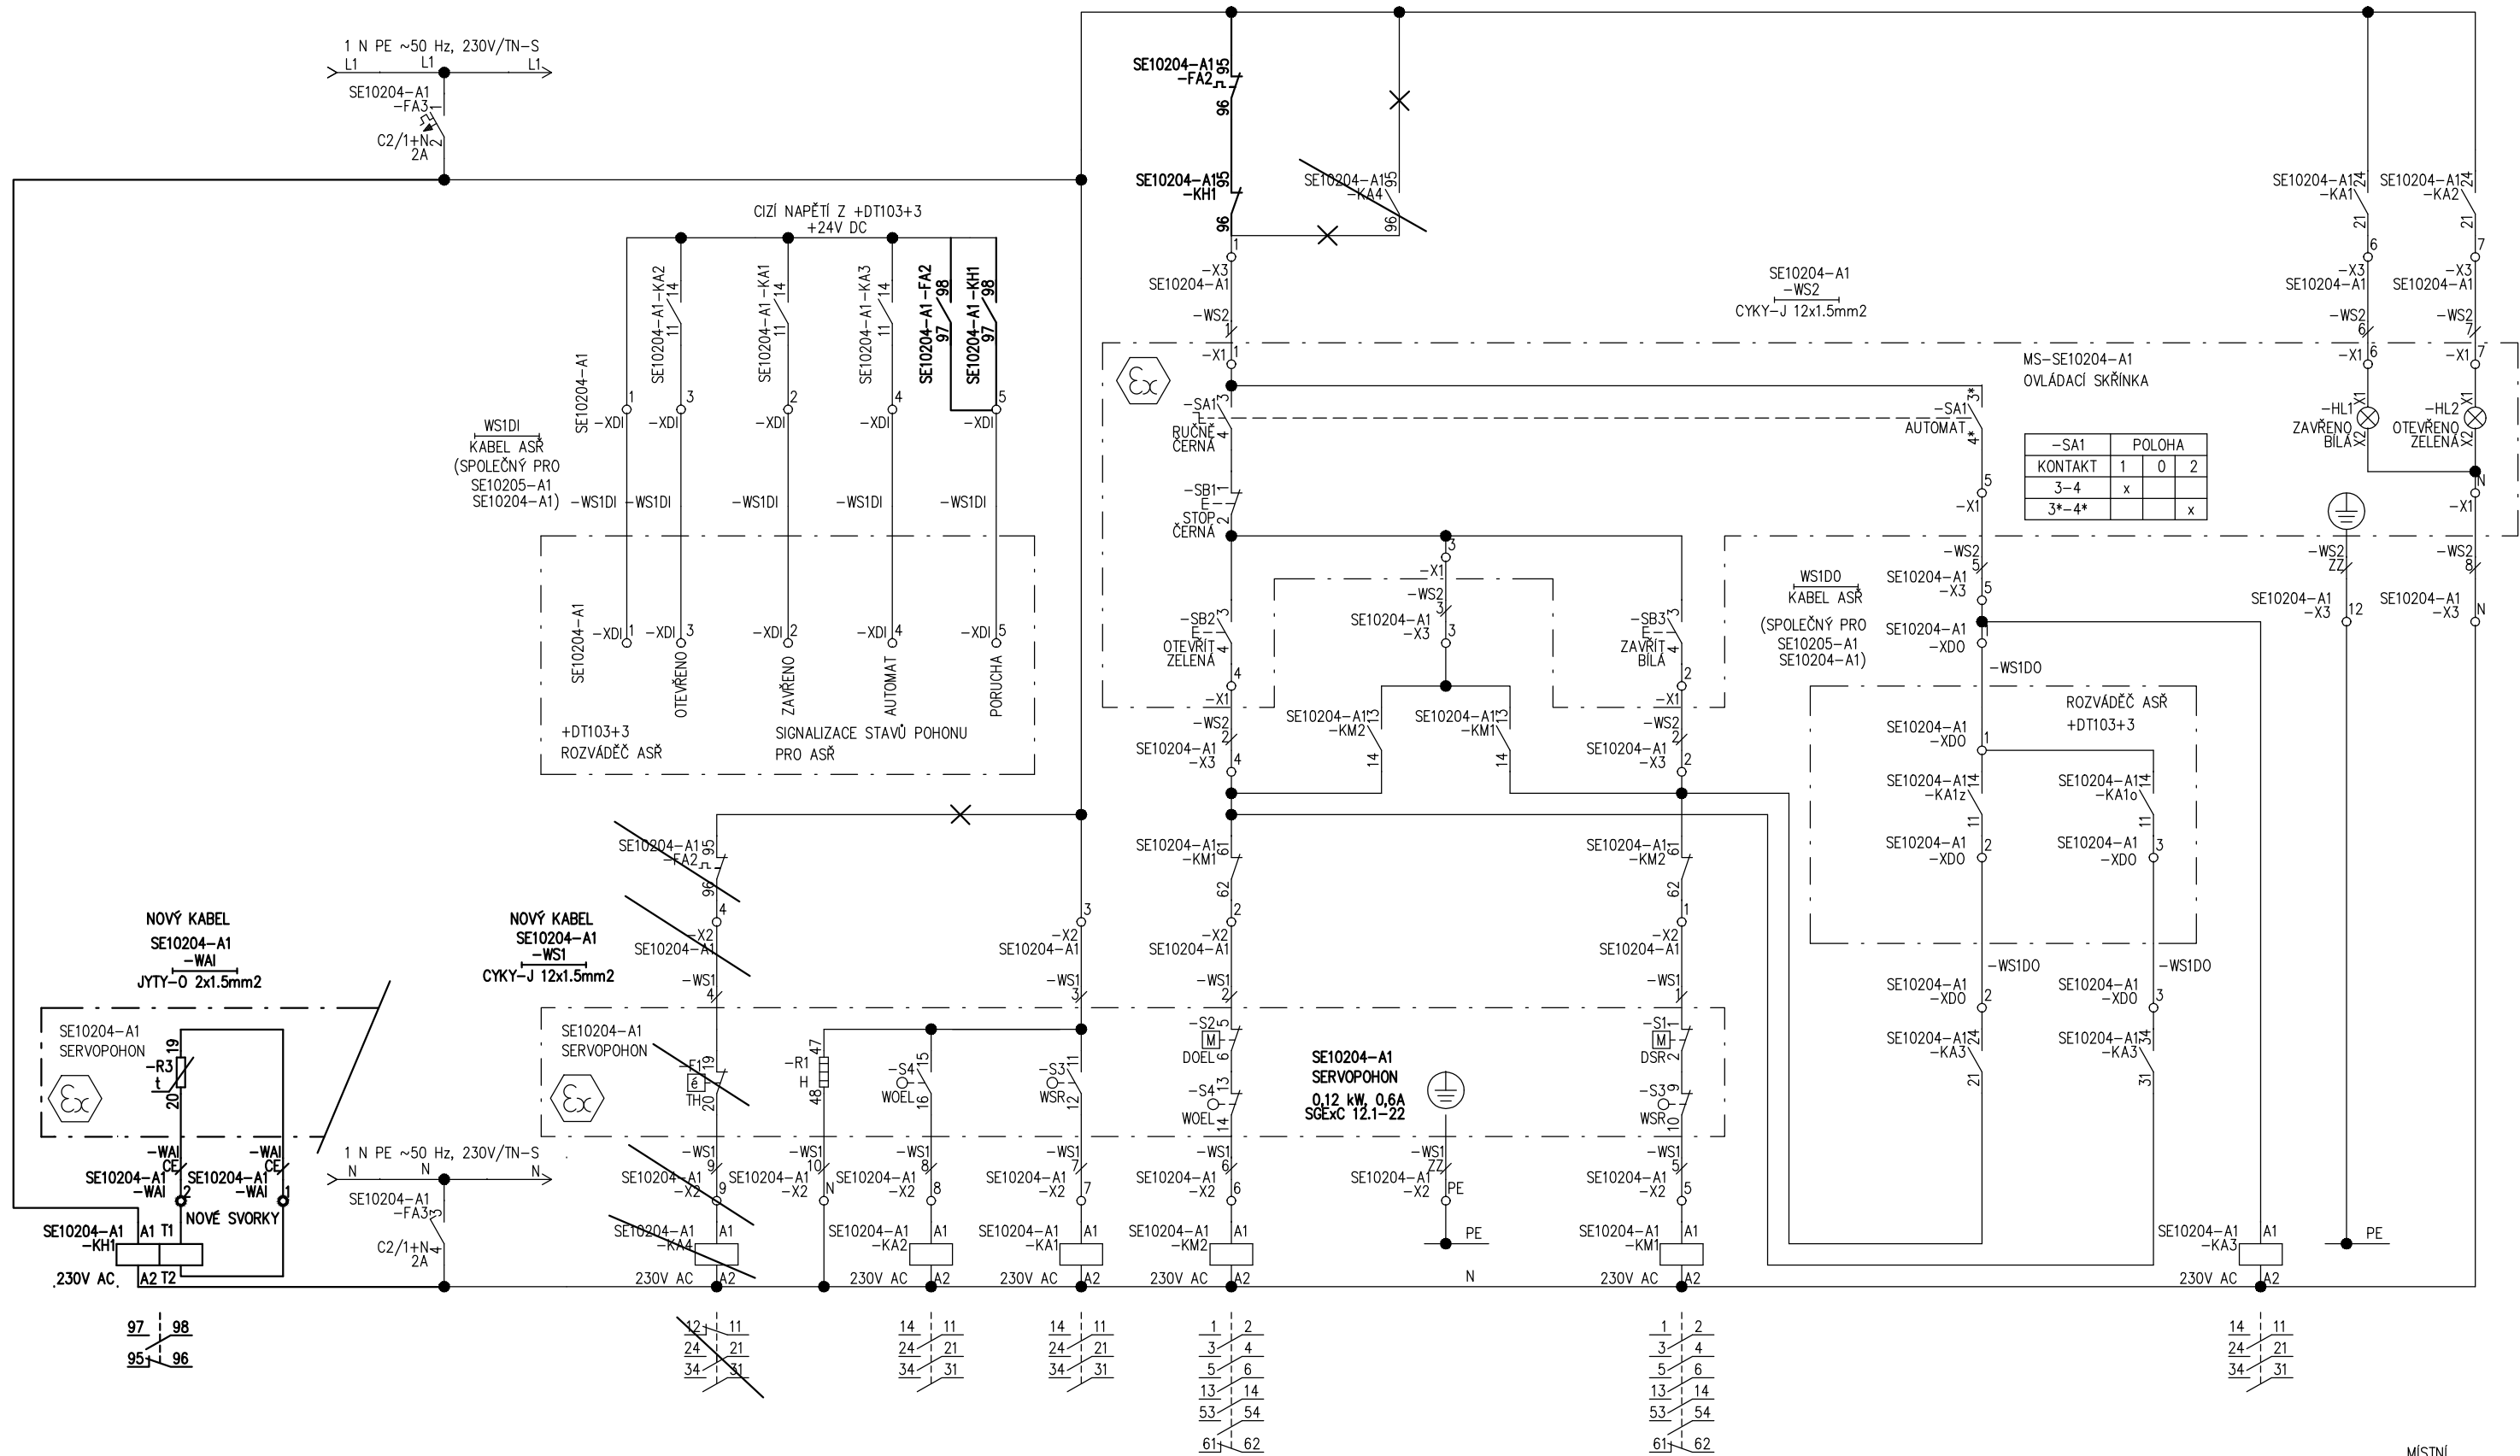

PŮVODNÍ OZNAČENÍ SERVOPOHONU SE10204-A1 ZŮSTÁVÁ  
PŮVODNÍ TYP NAPÁJENÉHO SERVOPOHONU- SGExC 10.1-22 0.12 kW In= 0.47 A

READY VYTÁPĚNÍ OTEVŘENO ZAVŘENO OTEVÍRÁ ZAVÍRÁ SIG. PŘEPNUTÍ DO AUTOMATU ZAVŘENO OTEVŘENO