



INVESTOR:	Česká Republika – Správa hmotných rezerv Šeříkova 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana
NÁZEV PROJEKTU:	Rekonstrukce trafostanice
ČÍSLO, NÁZEV VÝKRESU:	D2.6, Zapojení rozvaděče NN RC2
VYTVOŘIL:	Farmtec, a.s. Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice
VYPRACOVAL:	Šerý
KONTROLOVAL:	Tříletý
SCHVÁLIL:	Ing. Roman Koutný
VYTVOŘENO DNE:	02/2016
POČET STRAN:	8

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:
Norma: IEC 61439–1 ed.2
IEC 61439–2 ed.2
Rozvodná soustava: 3+PEN,400V/AC,50Hz,TN–C–S
Ochrana: Základní izolací a krytím
Při poruše automat. odpojením od zdroje (33 200–4–41 ed.2)
Uzemněním, ochranným pospojováním
Ovládací napětí: 230V/AC
Krytí IP: IP43/00
In: 645A
Zkratová odolnost: 82,6kA
Kompenz. výkon: kapacitní 450kVAR
Přívod: Vrchem
Vývod: –
Rozměry (celkem): 2400 x 2100 x 800 (Š x V x H)

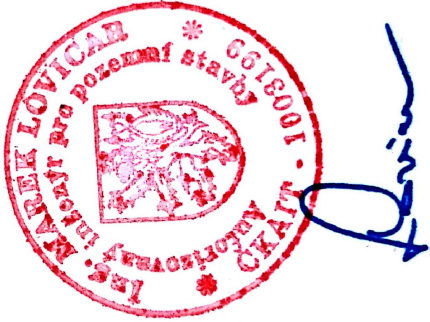


 www.farmtec.cz		číslo paré
vyracoval	zodp. projektant	schválil
Šerý	Tříletý	Ing. Roman Koutný
kraj	Plzeňský	okres Plzeň-jih
obec	Blovic	k.ú. Hradiště u Blovic
stavebník Správa státních hmotných rezerv		
akce	Rekonstrukce trafostanice	
SO, PS	SO 01 - Trafostanice	
obsah	Zapojení rozvaděče RC2	
stupeň	DPS	
datum	02/2016	
formát	8x A4	
zak. číslo	20150194	
měřítka	-	
číslo výkresu	D2.6	
FARMTEC a.s. oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522 386 01 Strakonice pracoviště J. Hradec, s.Vajgar 728/III tel.: 381 491 553, mobil: 702 202 827		
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím FARMTEC a.s. a bez jejího souhlasu nesmí být kopírována nebo zpřístupněna třetí osobě!		

Obsah

Zařízení	Číslo pole	Stránka	Popis stránek	Poznámka	Datum	Zpracoval
RC2		1	TITULNÍ LIST	REV_2	17.2.2016	ŠP
		2	OBSAH + PŘEHLED ZNAČENÍ	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC2	3	ČELNÍ POHLED	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC2_1.POLE	4	PŘÍVODNÍ POLE (FUI)	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC2_2.POLE	5	KOMPENZACE 4x12,5KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC2_2.POLE	6	KOMPENZACE 4x25KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC2_3.POLE	7	KOMPENZACE 3x50KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC2_3.POLE	8	KOMPENZACE 3x50KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP

Přehled značení

Úplné označení	Popis	Popis struktury
T1	Zařízení	NOVÝ TRANSFORMÁTOR 1600KVA
RC2	Zařízení	NOVÝ ROZVADĚČ NN KOMPENZAČNÍ (In = 630A)

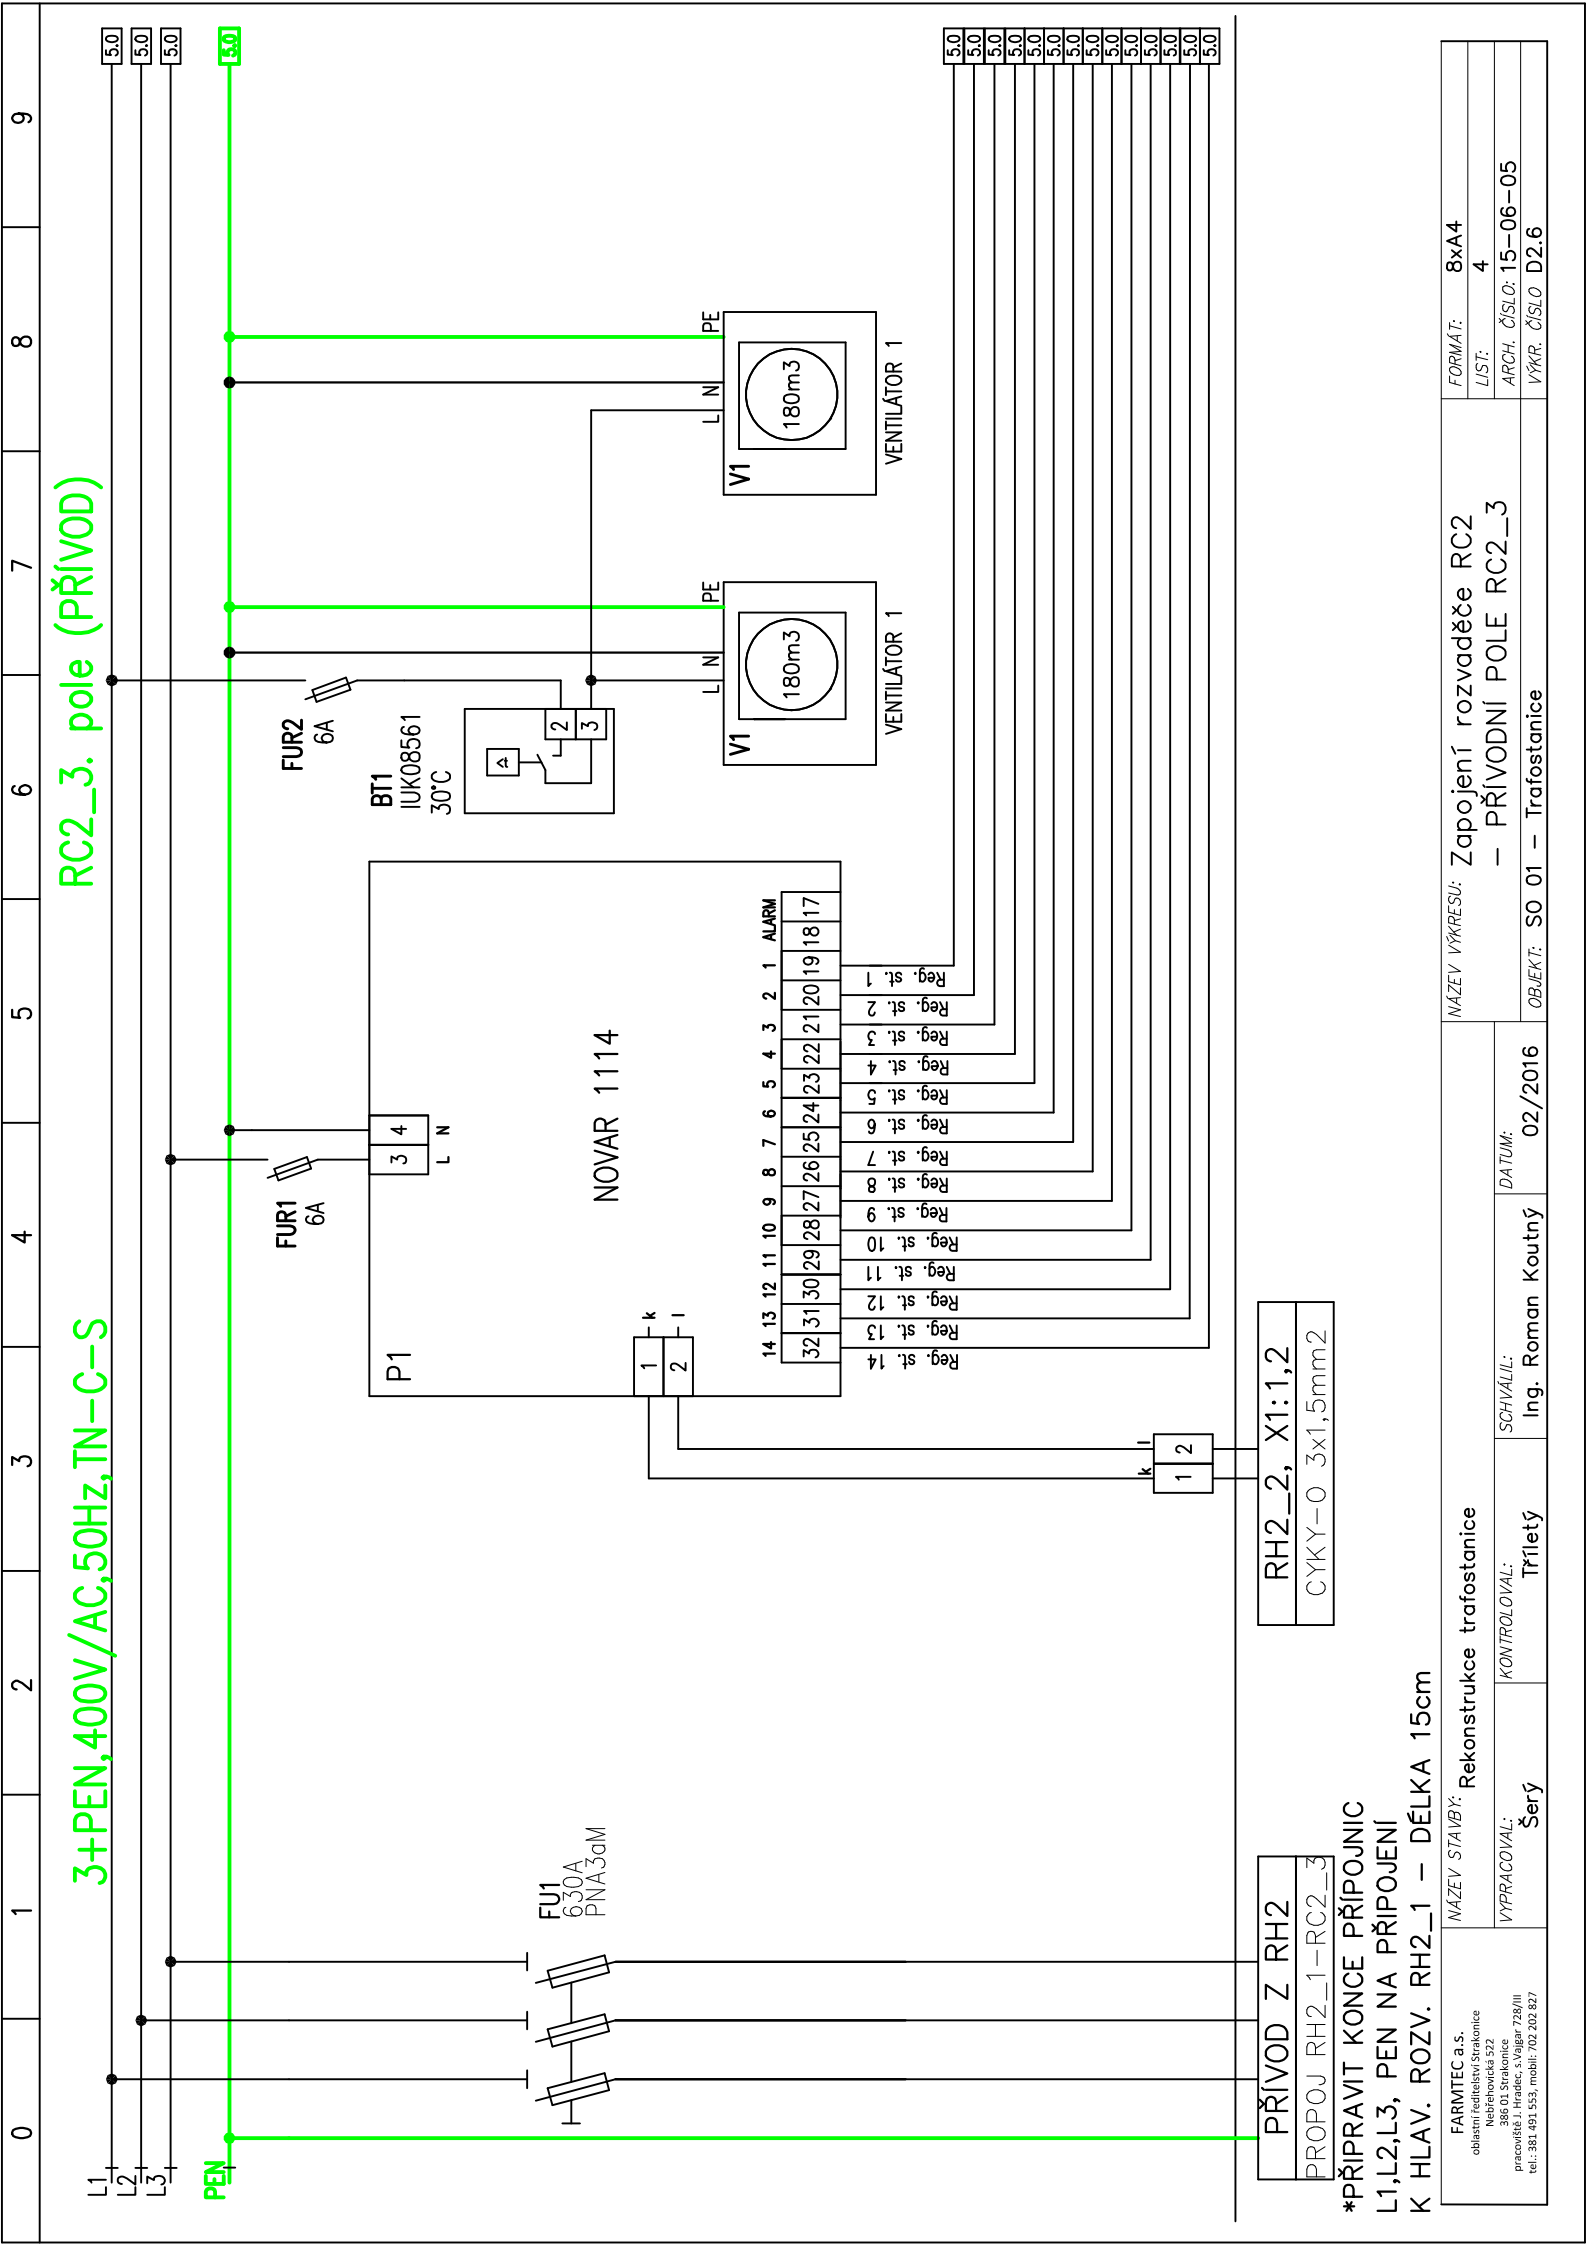

*PŘIPRAVIT KONCE PŘÍPOJNIC
L1,L2,L3, PEN NA PŘÍPOJENÍ
K HLAV. ROZV. RH2_1 – DÉLKA 15cm

FARMTEC a.s. oblastní ředitelství Středočeské Nápravnice 527 396 01 Strakonice pracoviště J. Hradec, s.Vaňgar 728/III tel.: 381 491 553, mobil: 702 202 827	NAZEV STAVBY: Rekonstrukce trafostanice		FORMÁT: 8xA4
	VYPRACOVAL: Šerý	SCHVÁLIL: Ing. Roman Koutný	LIST: 4
	KONTROLOVAL: Trřiletý	DATUM: 02/2016	ARCH. ČÍSLO: 15-06-05
OBJEKT: SO 01 – Trafostanice			VÝKR. ČÍSLO D2.6

