



INVESTOR:	Česká Republika – Správa hmotných rezerv Šeříkova 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana
NÁZEV PROJEKTU:	Rekonstrukce trafostanice
ČÍSLO, NÁZEV VÝKRESU:	D2.5, Zapojení rozvaděče NN RC1
VYTVOŘIL:	Farmtec, a.s. Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice
VYPRACOVAL:	Šerý
KONTROLOVAL:	Tříletý
SCHVÁLIL:	Ing. Roman Koutný
VYTVOŘENO DNE:	02/2016
POČET STRAN:	8

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:
Norma: IEC 61439–1 ed.2
IEC 61439–2 ed.2
Rozvodná soustava: 3+PEN,400V/AC,50Hz,TN–C–S
Ochrana: Základní izolací a krytím
Při poruše automat. odpojením od zdroje (33 200–4–41 ed.2)
Uzemněním, ochranným pospojováním
Ovládací napětí: 230V/AC
Krytí IP: IP43/00
In: 645A
Zkratová odolnost: 82,6kA
Kompenz. výkon: kapacitní 450kVAR
Přívod: Vrchem
Vývod: –
Rozměry (celkem): 2400 x 2100 x 800 (Š x V x H)

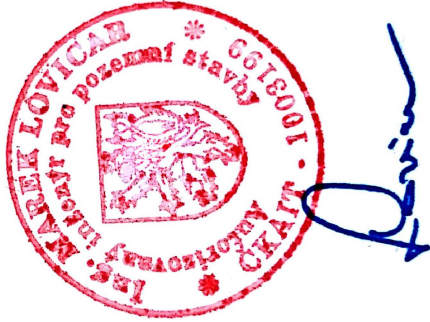

 www.farmtec.cz		číslo paré
vyracoval Šerý	zodp. projektant Tříletý	schválil Ing. Roman Koutný
kraj Plzeňský	okres Plzeň-jih	
obec Blovic	k.ú. Hradiště u Blovic	
stavběník Správa státních hmotných rezerv		
akce		
Rekonstrukce trafostanice		
SO, PS SO 01 - Trafostanice	stupeň DPS	datum 02/2016
obsah Zapojení rozvaděče RC1	formát 8x A4	zak. číslo 20150194
	měřitko -	číslo výkresu D2.5
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím FARMTEC a.s. a bez jejího souhlasu nesmí být kopírována nebo zpřístupněna třetí osobě!		


Obsah

Zařízení	Číslo pole	Stránka	Popis stránek	Poznámka	Datum	Zpracoval
RC1		1	TITULNÍ LIST	REV_2	17.2.2016	ŠP
		2	OBSAH + PŘEHLED ZNAČENÍ	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1	3	ČELNÍ POHLED	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1_1.POLE	4	PŘÍVODNÍ POLE (FUI)	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1_2.POLE	5	KOMPENZAČE 4x12,5KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1_2.POLE	6	KOMPENZAČE 4x25KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1_3.POLE	7	KOMPENZAČE 3x50KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1_3.POLE	8	KOMPENZAČE 3x50KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP


Přehled značení

Úplné označení	Popis	Popis struktury
Tl	Zařízení	NOVÝ TRANSFORMÁTOR 1600KVA
RC1	Zařízení	NOVÝ ROZVADĚČ NN KOMPENZAČNÍ (In = 630A)

RC1

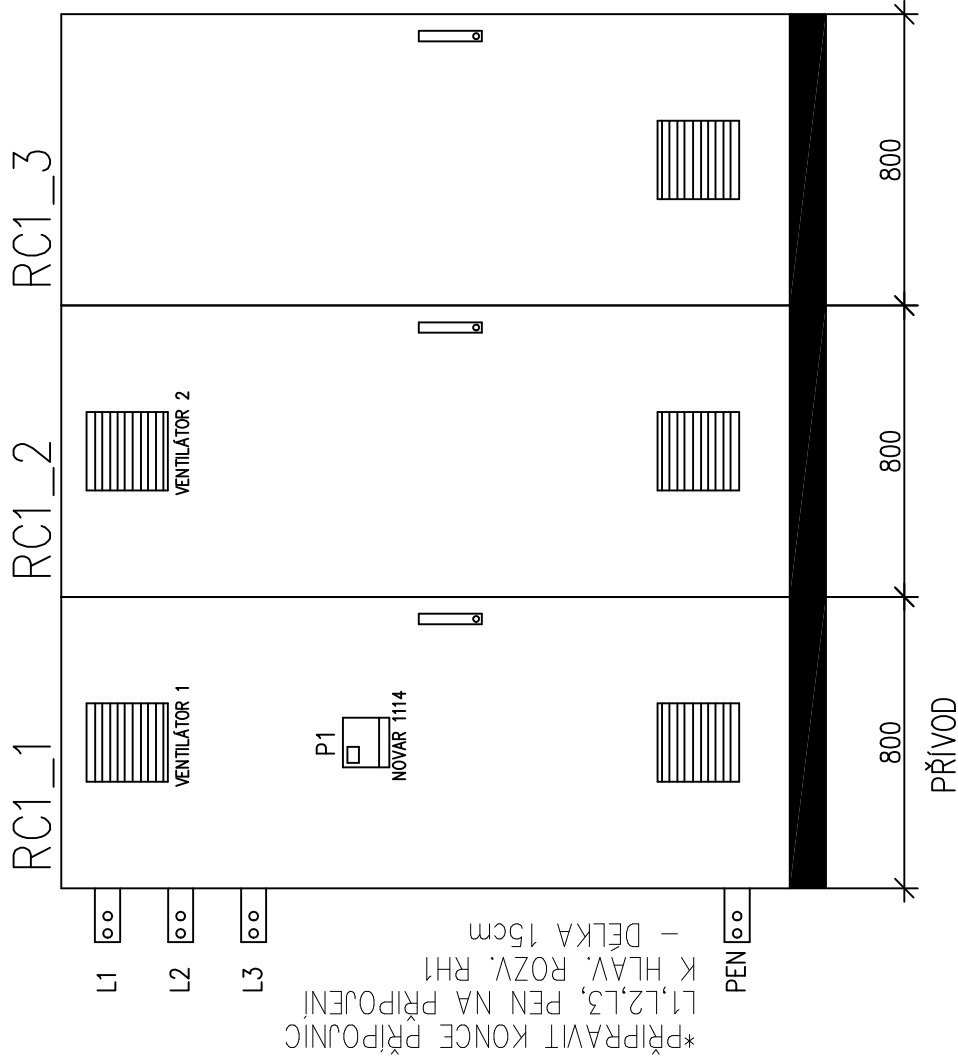

<div>FARMTEC a.s.</div> <div>oblastní ředitelství Středočeská</div> <div>Nápravná 522</div> <div>386 01 Středočeská</div> <div>pracoviště J. Hradec, s. Valgar 728/III</div> <div>tel.: 381 491 553, mobil: 702 202 827</div>	NAZEV STAVBY: Rekonstrukce trafostanice			NAZEV VÝKRESU: Zapojení rozvaděče RC1			FORMÁT: 8xA4
	VYPRACOVAL: Šerý			SCHVÁLIL: Ing. Roman Koutný			LIST: 3
	KONTROLOVAL: Trřiletý			DATUM: 02/2016			ARCH. ČÍSLO: 15-06-05
				OBJEKT: SO 01 – Trafostanice			VÝKR. ČÍSLO D2.5

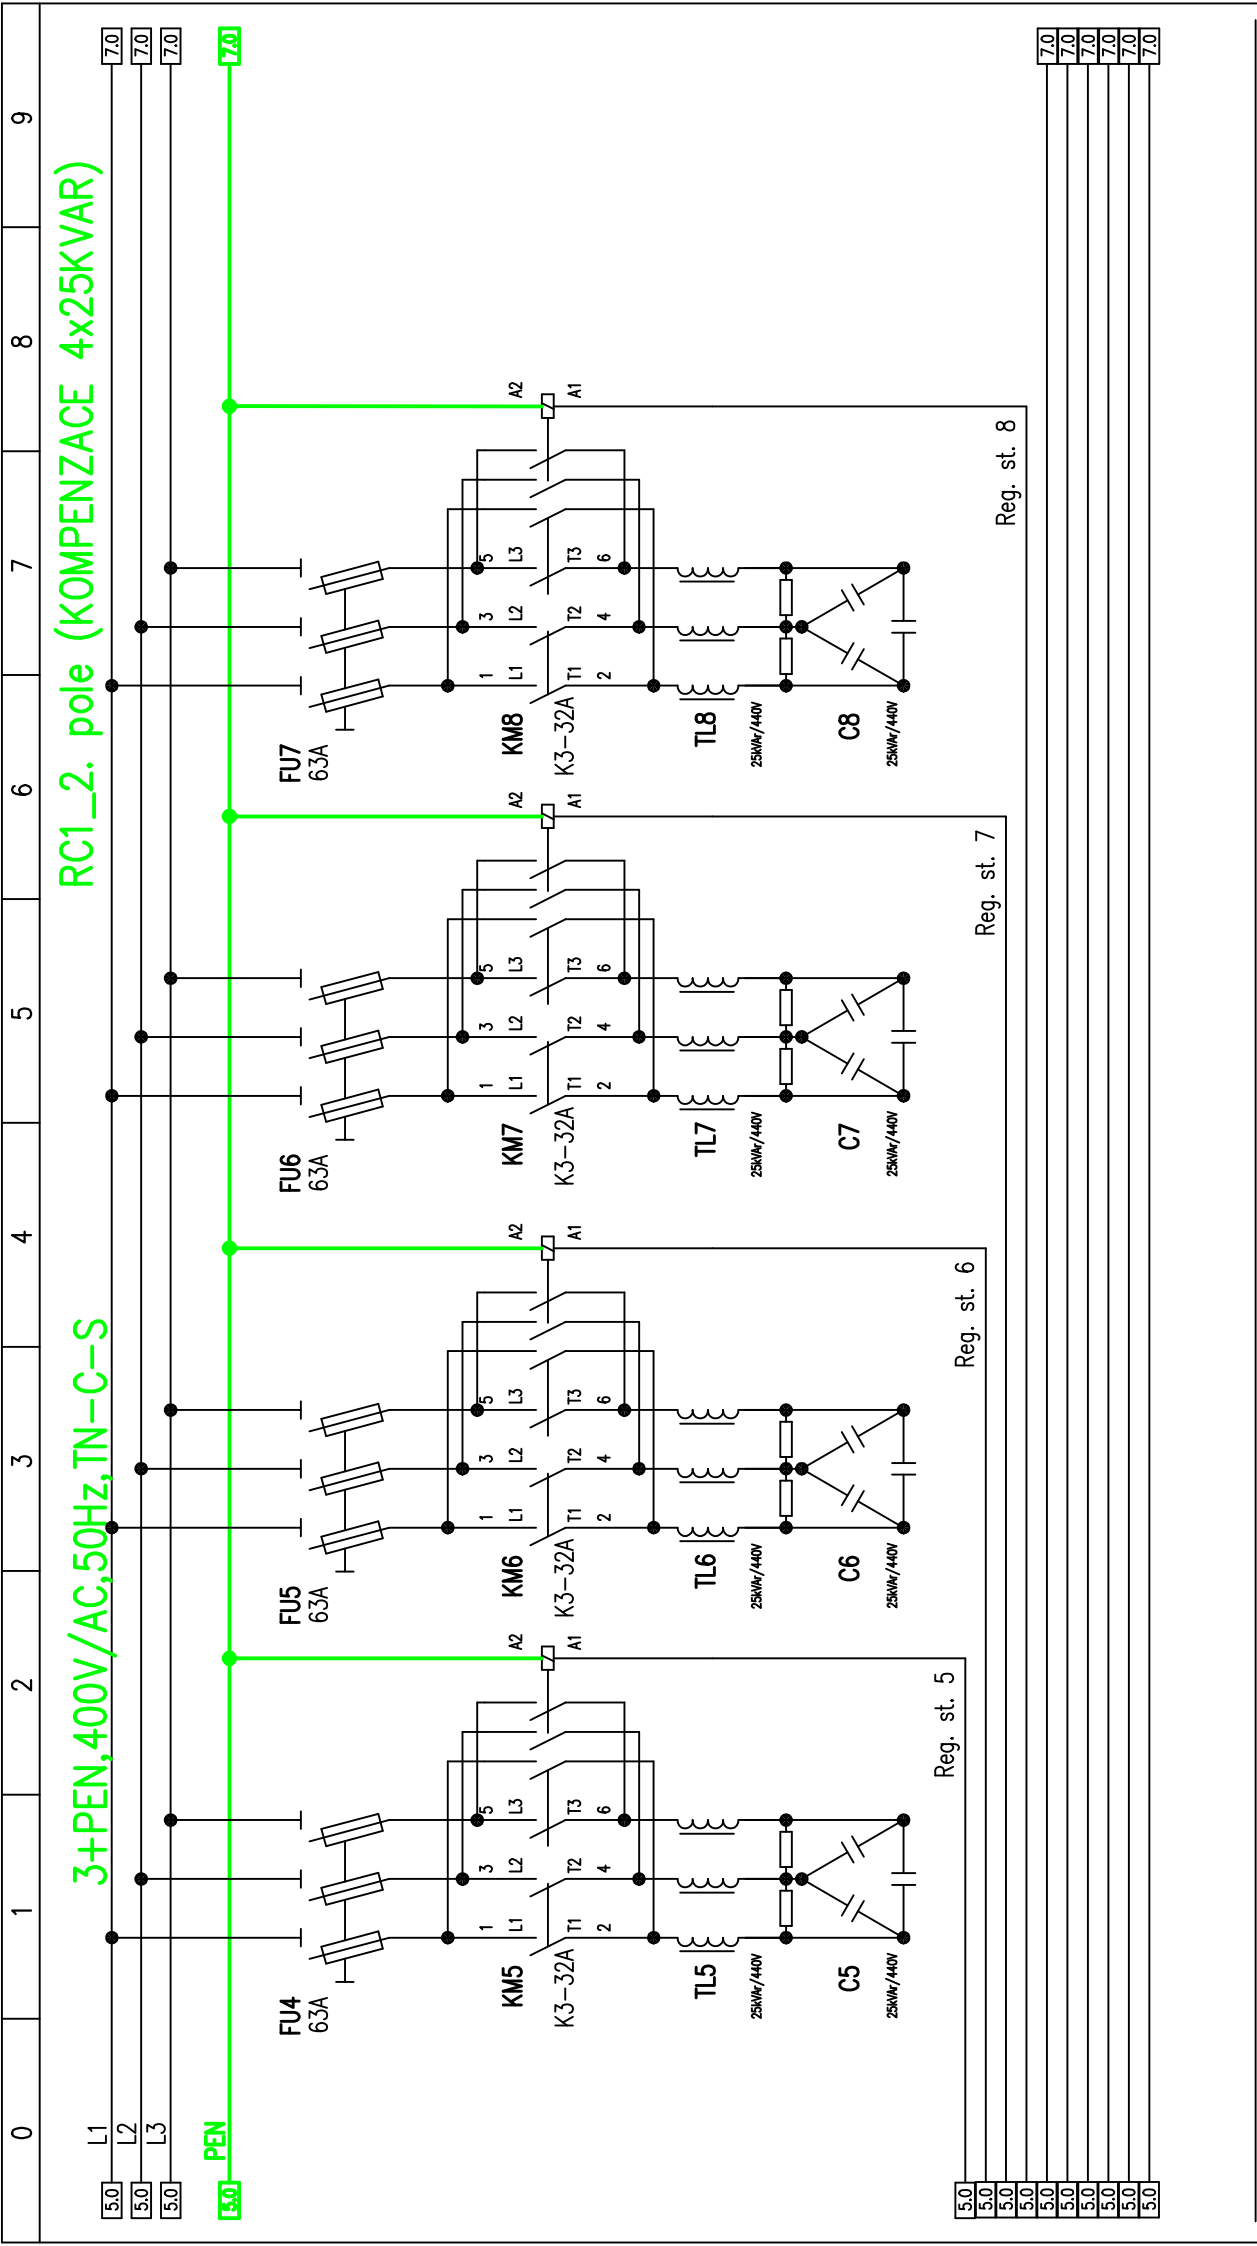

<div>FARMTEC a.s.</div> <div>oblastní ředitelství Strakonice</div> <div>Nádražní 527</div> <div>396 01 Strakonice</div> <div>pracoviště J. Hradec, s.Vojtěch 728/III</div> <div>tel.: 381 491 553, mobil: 702 202 827</div>	NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce trafostanice			NÁZEV VÝKRESU: Zapojení rozvaděče RC1		
	VYPRACOVAL: Šerý		KONTROLOVAL: Trřilový	SCHVÁLIL: Ing. Roman Koutný		DATUM: 02/2016
	RC1_2 KOMPENZACE 4x25KVAR					
	OBJEKT: SO 01 – Trafostanice					
	FORMÁT: 8xA4					
LIST: 6						
ARCH. ČÍSLO: 15-06-05						
VÝKR. ČÍSLO D2.5						

