


LEGENDA:



POZNÁMKA:

- NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENO DLE KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ ČSN 73 6660, V SOULADU S MONT. NÁVODEM VÝROBCE
- VEŠKERÉ STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z 2.NP BUDE NAPOJENO NA NOVOU PŘÍPOJKU
ŽUMPA BUDE ZRUŠENA
- NA HRANICÍCH POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ DLE ČSN 730810 čl.6.2
MEZI BYTY, MEZI BYTEM A SLUŽEBNOU, PRŮCHODY STROPEM, VIZ ZPRÁVA PBR

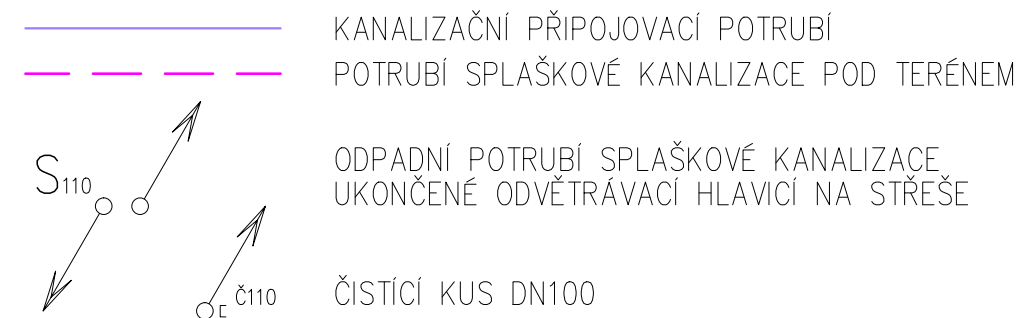